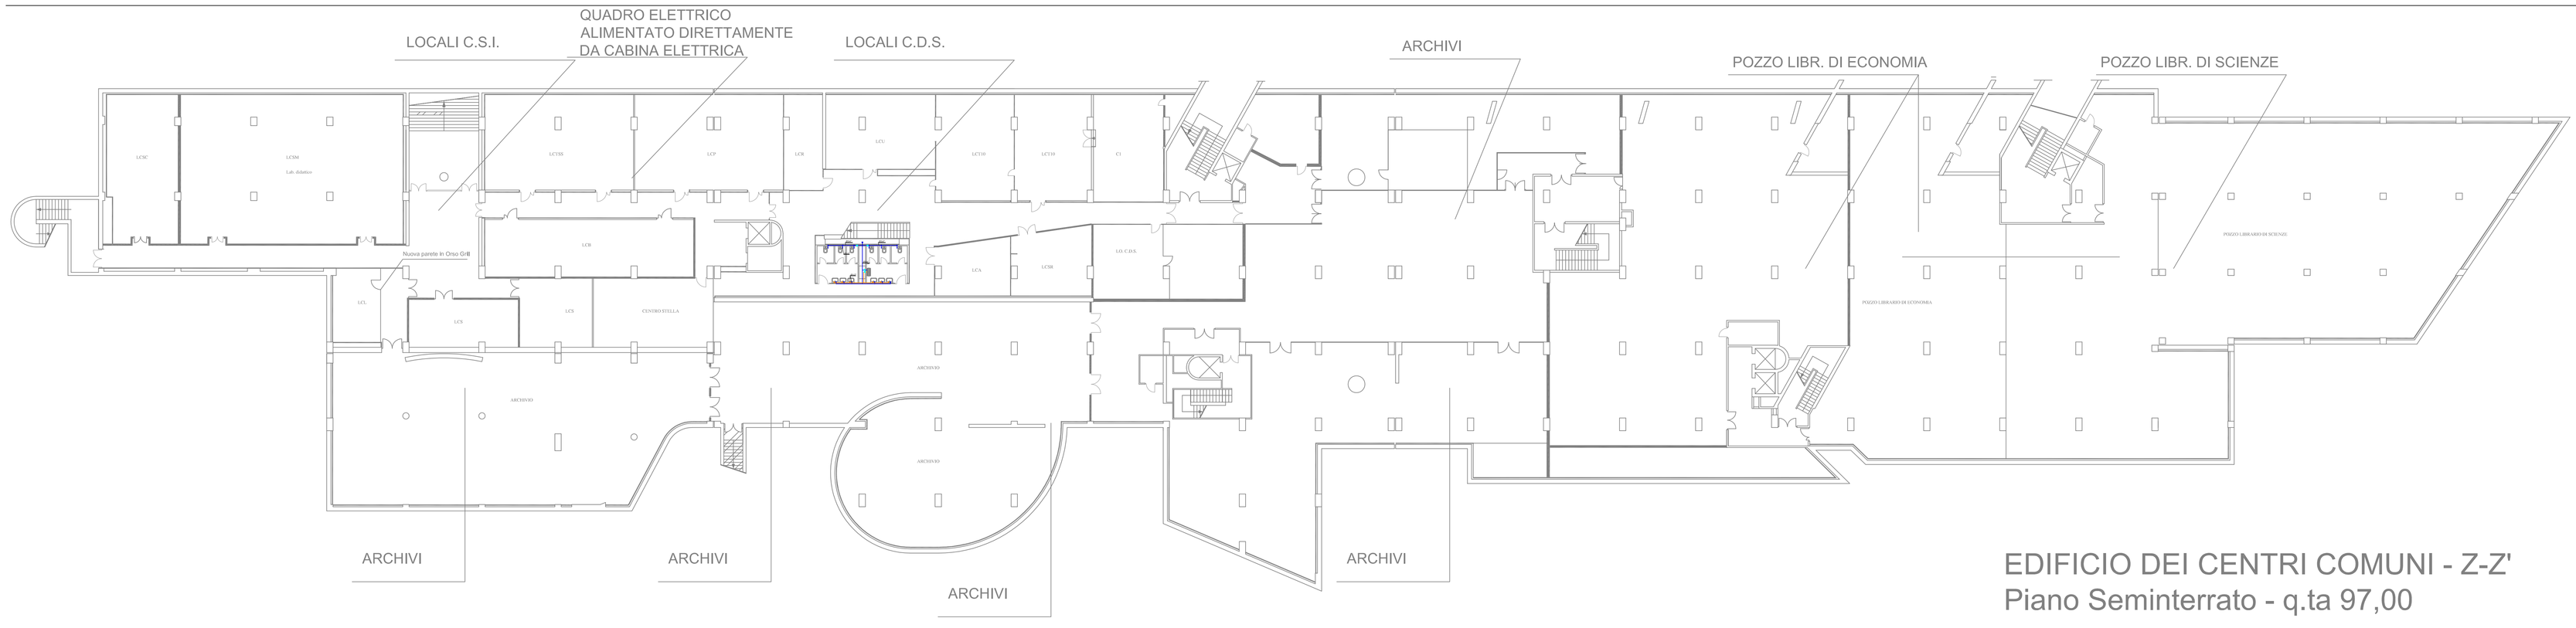

LEGENDA IMPIANTO ACS

- TUBAZIONE ACQUA DI RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATA
- TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATA
- TUBAZIONE ACQUA FREDDA IN ACCIAIO ZINCATO ISOLATA
- RIDUTTORE DI PRESSIONE
- VALVOLA DI RITEGNO
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA
- VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A CAPPUCCIO
- IDRANTINO
- TAPPO DI CHIUSURA

N.B. IN TUTTI I LOCALI NELLA LAYING SONO IMPIANTI NUOVI E STATO POSSIBILE ACCIORPA

EDIFICIO DEI CENTRI COMUNI - Z-Z'
Piano Seminterrato - q.ta 97,00

università degli studi di napoli federico II
dipartimento di architettura

MSA00.1761S
Complesso di Monte S. Angelo

MSA00 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE ESISTENTI NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

responsabile procedimento: prof. ing. Antonio Acierno
progettista: prof. ing. Riccardo Gabbrielli
coordinatore: prof. ing. Riccardo Serraino
coordinatore sicurezza: ing. Pasquale Di Mauro - ing. Pasquale G. Mauro

gruppo di progettazione
prof. ing. Riccardo Serraino
prof. ing. Riccardo Gabbrielli

IMPIANTO IDRICO E SCARICO

codice progetto	elaborato grafico	progressivo	data	aggiornato	scala
IM	II01	01			1:100