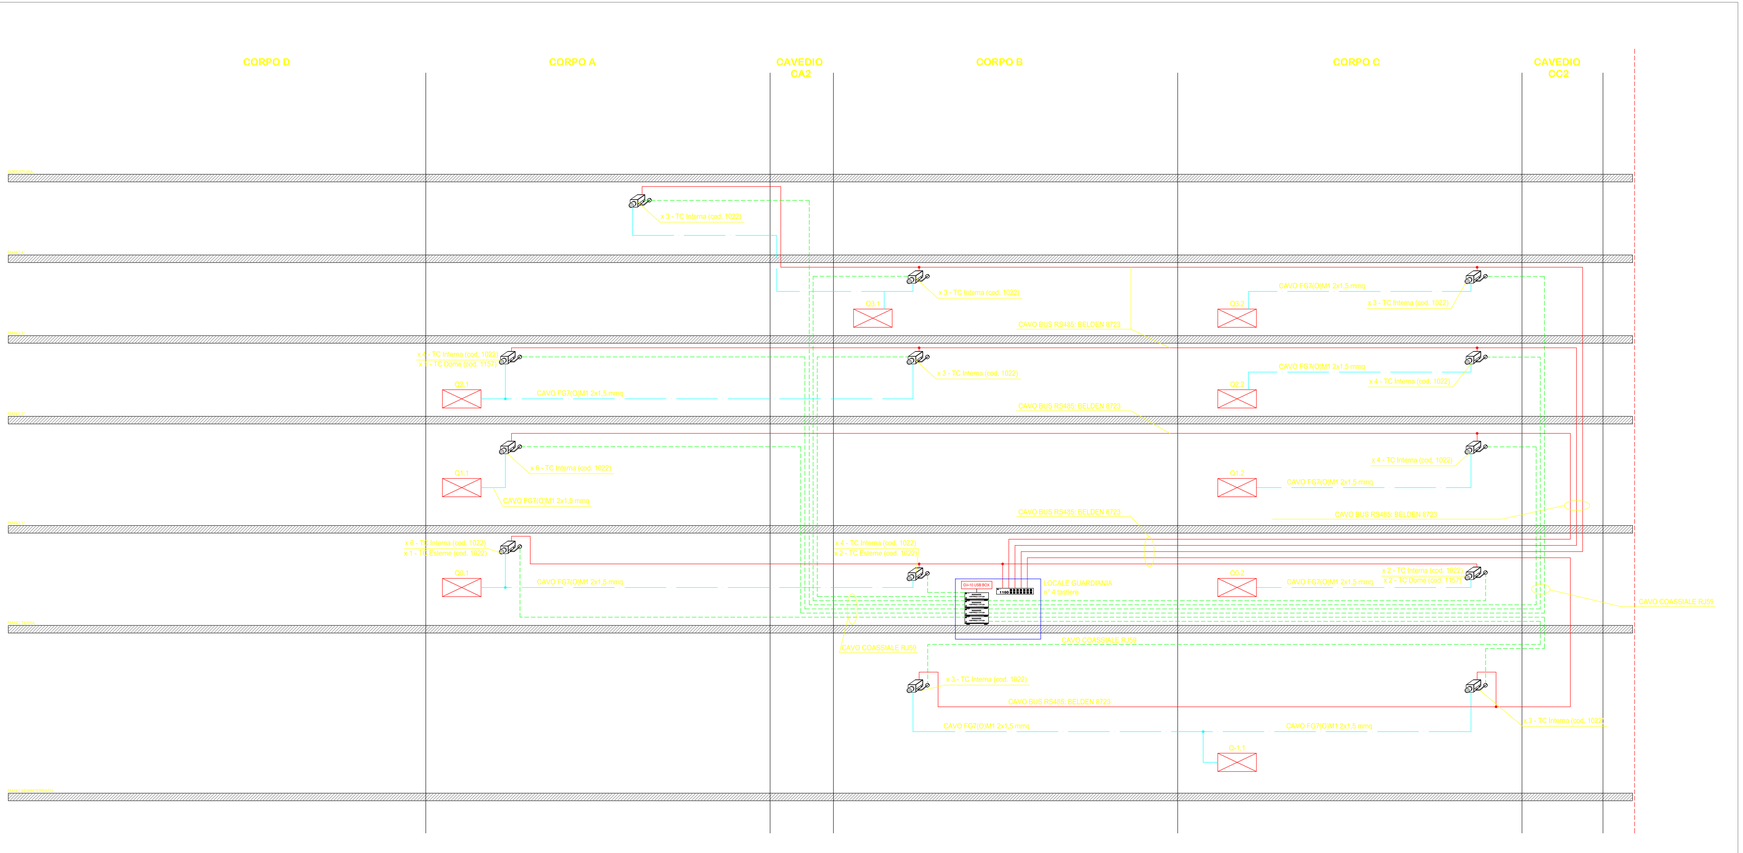



LEGENDA

	QUADRO ELETTRICO: PARTENZA ALIMENTAZIONE 230 Vca
	TELECAMERA FISSA INTERNA, FISSA ESTERNA E DOME (VEDERE PLANIMETRIE)
	POSTAZIONE VIDEOREGISTRAZIONE (DV1, DV2, DV3 : NOTIFIER 16DVR0211VT-54) - (DV4 : NOTIFIER 08DVR0211VT-54)
	TASTIERA DI CONTROLLO TELECAMERE (NOTIFIER 1160)
QI-10 USB BOX	INTERFACCIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE (NOTIFIER QI-10 USB BOX)
	CAVO BUS RS485; BELDEN 8723
	CAVO COASSIALE RJ59
	CAVO FG7(O)M1 2x1,5 mmq

NOTA BENE:

PER SCHEMA TIPO FARE RIFERIMENTO ALLA TAV. 169

Revisione	Data	Descrizione	Disegnato	Verificato	Approvato
2	08/09/10	As-Built			
1	16/01/09	IDENTIFICAZIONE APPARECCHI			
0	12/12/08	EMISSIONE			

Distribuzione: CAPOCOMMESSA-CAPOCANTIERE

Ellemme IMPIANTI S.p.A.
Zona Ind. ASI Località Pantano 80011 – Acerra (Na) – www.ellemmeimpianti.it

Progettista:

Committente: Università degli Studi di Napoli Federico II IV Ripartizione

Commessa: 05008

Scala: – –

Tavola: 139

Titolo: **REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO DI CAPPELLA DEI CANGIANI - NAPOLI**
SCHEMA ALTIMETRICO
IMPIANTO TVCC

Disegno n. 050081391

Sostituisce il: 050081390

File n.:

Documento di proprietà della S.p.A. ELLEMME IMPIANTI Diritti tutelati a norma di legge.

Mod. MDSC rev. 2 del 05/02/07