RIF. QUADRO [Q2.1.6]

COMMITTENTE:
Univ. "Federico II" Napoli

COMMESSA:
Biotecnologie

QUADRO:
Q2.1.6

CARATTERISTICHE QUADRO

IMPIANTO A MONTE [Q21]

TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			40
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			1,9
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE In [A]		Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO			IP 31

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI SCATOLATI	[X]	CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	[X]	CEI EN 60947-2
	[ ]	CEI EN 60898
CARPENTERIA	[X]	CEI EN 60439-1
	[ ]	CEI 23-48
	[ ]	CEI 23-49
	[ ]	CEI 23-51

Ellemme INFIANTI SpA

Committente: Univ. "Federico II" Napoli
Fac.Scienze Biotecnologiche
Titolo: SCHEMA Q.E. Q2.1.6

Distribuzione: CAPOCOMMESSA → COMMITTENTE
Commessa: 05008 | Tav.: 127 | N. File: 05008-127.dwg
Data: 30/10/15 | Scala: NO SCALA | Formato: A0

Revisione | Data | Descrizione | Elaborato | Approvato
00 | 30/10/15 | EMISSIONE | AC | BUSI

Documento di proprietà della S.p.A. Ellemme Impianti. Diritti tutelati a norma di legge | Zona Ind. A3 Località Fontana 83011 – Aiarola (Na) – www.ellemmeimpianti.it

RIF. QUADRO [Q2.1.6]

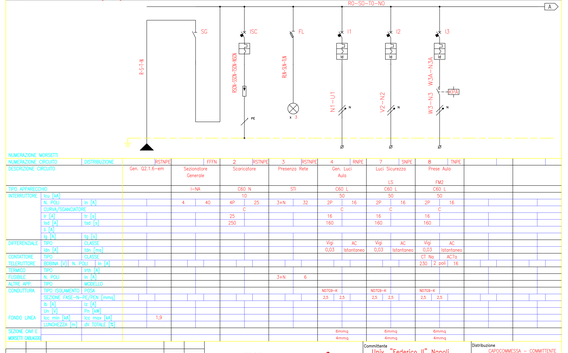

RIF. QUADRO [Q2.1.6]

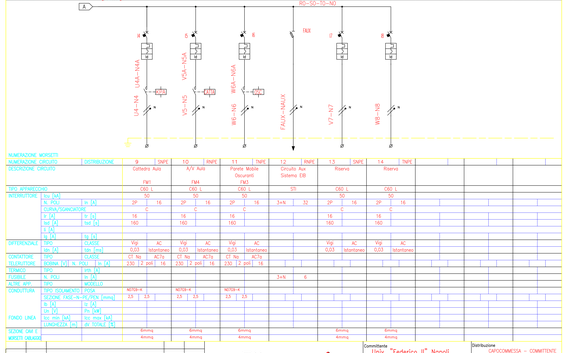

RIF. QUADRO [Q2.1.6]

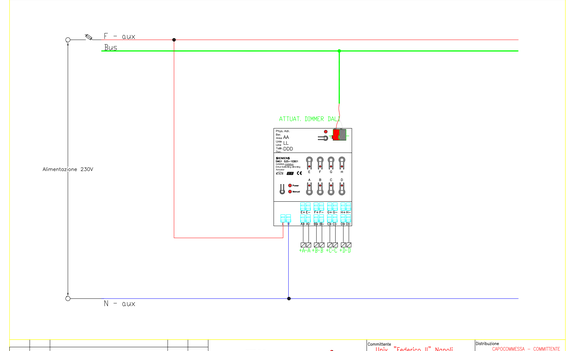

RIF. QUADRO [Q2.1.6]

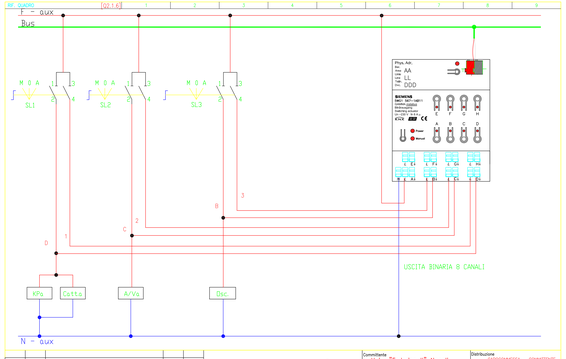

RIF. QUADRO [Q2.1.6]



- IP31
- CON PORTA
- FORMA 1 (CEI EN 60439-1)
- CON SERRATURA
- 865x665x131 mm
-

RIF. QUADRO [Q2.1.6]

SERVICE Srl

PROGETTAZIONE QUADRI DISTRIBUZIONE E DI AUTOMAZIONE
CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT – IMPIANTI E SISTEMI SPECIALI
Traversa Montefalco n. 27, 80147 Napoli
Tel. 081.7385747 fax 081.7050513

Tensione Nominale	400/230V	Corrente Nominale	40
Natura Corrente	Vac	Frequenza	50Hz
Tensione Aux	230Vac	Grado di protezione	IP31
Identificazione	264/2009	Anno	2009
Denominazione	Q2.1.6	ICC	1,9kA
Norme rif. CEI EN 60439-1			CEI 17-13/1

RIF. QUADRO [Q2.1.6]