



## TIPOLOGIA MURATURE

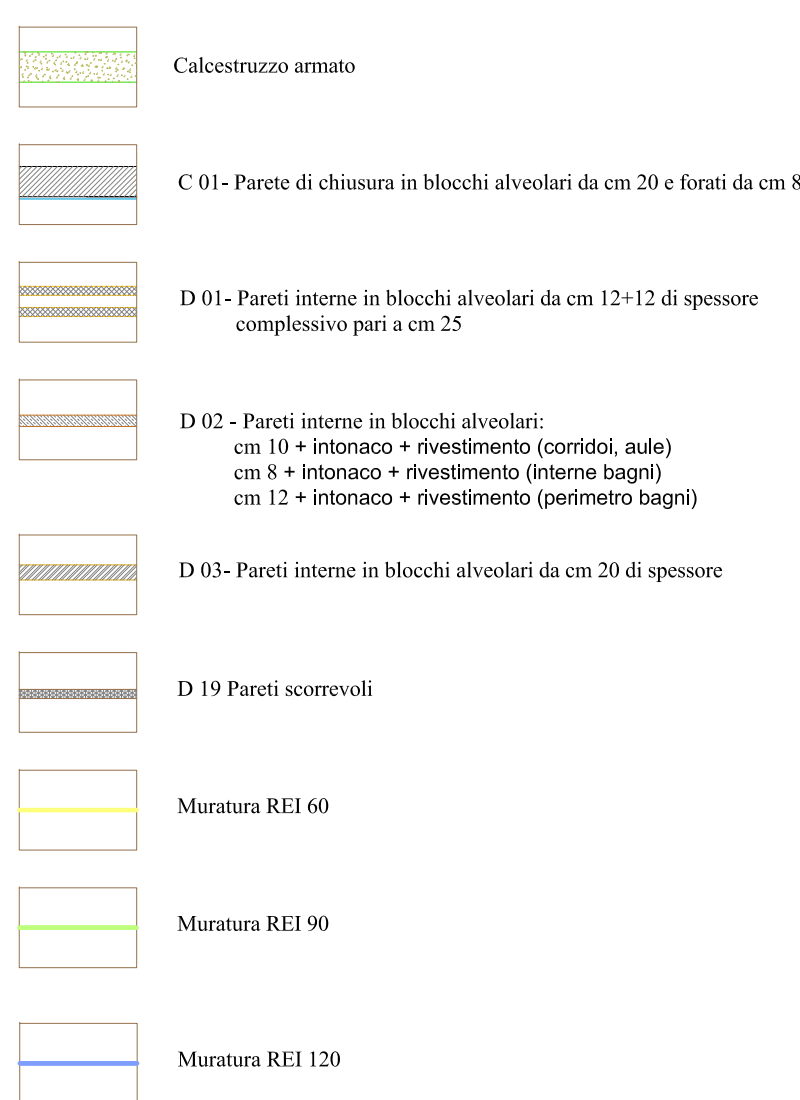

N.B.  
Per le pareti di compartimentazione con grado REI  
- l'intonaco deve essere realizzato con malta cementizia  
- la parete deve essere certificata

### LEGENDA IMPIANTO ANTINCENDIO

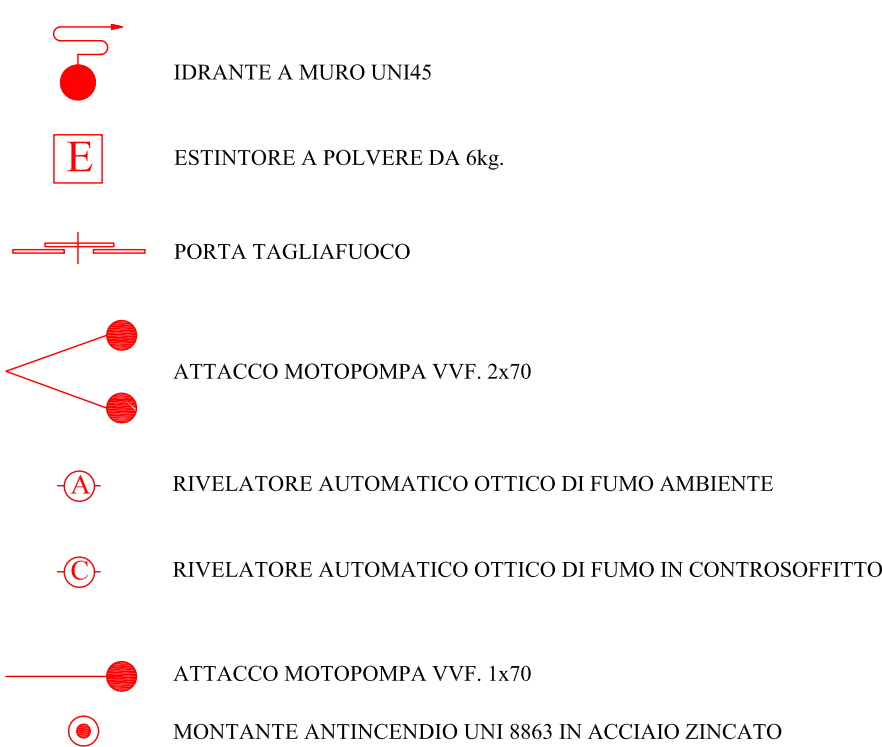

N.B. TUTTI GLI AMBIENTI DI PIANO  
SONO PROTETTI CON RILEVATORI  
DI FUMO A SOFFITTO E/O CONTROSOFFITTO


## PARTICOLARI COSTRUTTIVI

## PARTICOLARE DELLA TUBAZIONE AEREA



TUBAZIONE ACCIAIO UNI 8863  
GIUNZIONI FILETTATE:  
FILETTABILE (FILETTATURA UNI-ISO 4145-7/1)  
PER DIAMETRI  $D_{\leq} 114,3 \text{ mm}$ , MATERIALE DI TENUTA PER I RACCORDI  
FILETTATI: CANAPA E TEFON


PARTICOLARE STAFFAGGIO TUBI  
A SOFFITTO  
TUBAZIONE UNI 8863 B

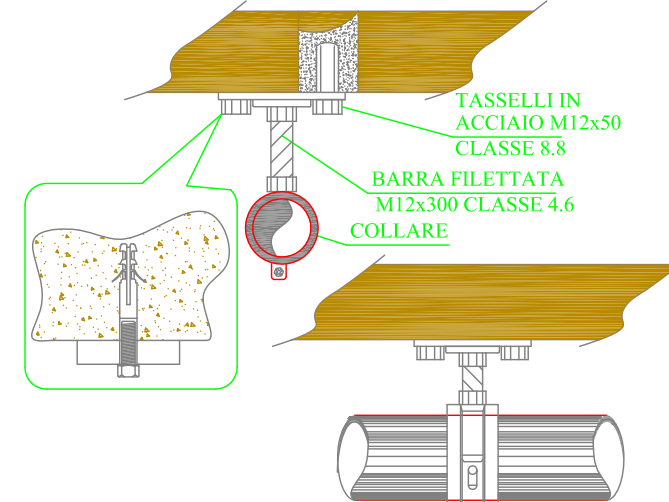

ESTINTORE A POLVERE A-B-C  
CLASSE 21A 89BC 6KG.



CASSETTA IDRANTE UNI45 A PARETE  
CON MANICHETTA IN FIBRA DI  
POLIESTERE UNI 9487 DA 20mt.  
LANCIA OTTONE-RAME UNI 804

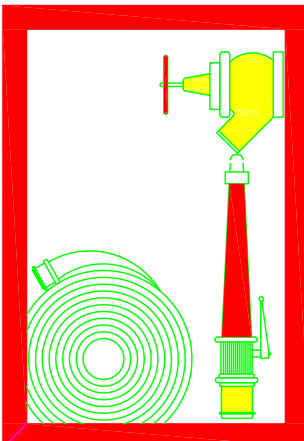[illegible]